


StoVentec Stone Massive, Edelstahl / Aluminium-Unterkonstruktion
 Vertikalschnitt, Sockelanschluss mit rückspringender Sockeldämmung
 (M ca. 1:3,5)

Rev.-Nr. 01/09.06.11

EAS 101

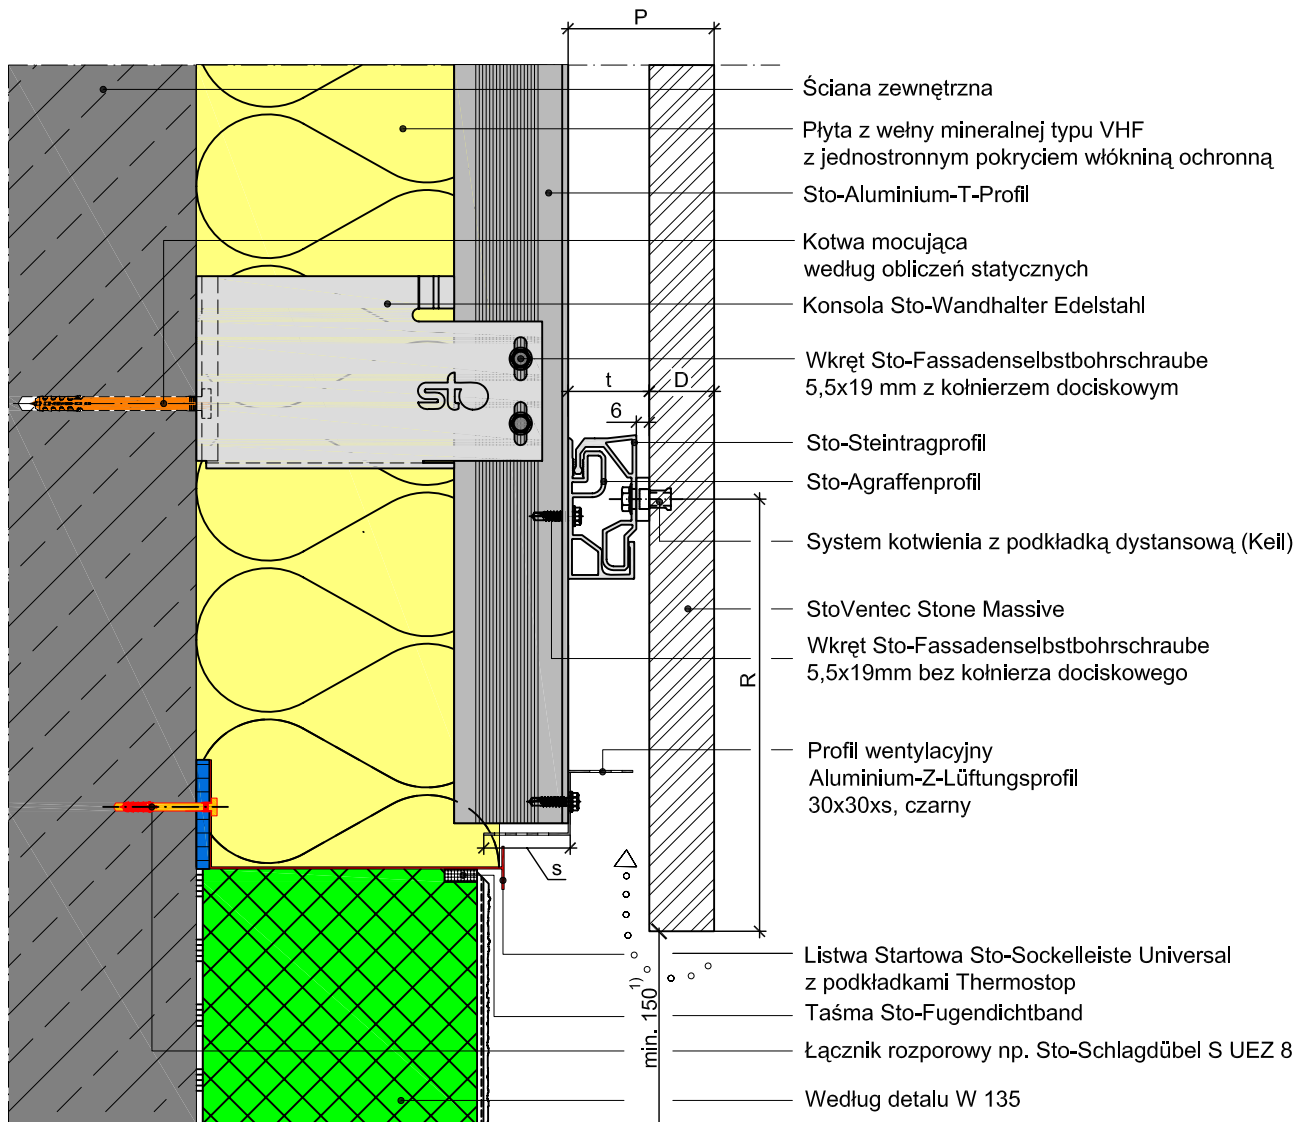

D = Grubość płyty kamiennej w zależności od materiału i obl. statycznych
 P = Odległość powierzchni zewnętrznej płyty od Sto-Al-T-Profil
 R = Odległość kotwy od krawędzi płyty, wg obliczeń statycznych
 t = Odległość powierzchni wewnętrznej płyty od Sto-Al-T-Profil (38mm dla systemu kotwienia Keil)

- 1) W przypadku montażu, w którym dolna krawędź elewacji znajduje się w strefie działania wody rozbryzgowej, należy zastosować rozwiązania, które zagwarantują stałą wentylację systemu (okładzina elewacji i/lub izolacja nie może być narażona na ciągłe rozbryzgi wody z sąsiadujących powierzchni poziomych lub wód powierzchniowych / stałe zawilgocenie). Powtarzające się zawilgocenia na poziomie powyżej normalnych obciążeń od opadów deszczu może spowodować uszkodzenie systemu. Przewidywany poziom i położenie obszaru działania wody rozbryzgowej powinien zostać uwzględniony podczas projektowania, z uwzględnieniem specyficznych cech obiektu / budowy.

Hinweis: Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag, der die grundsätzlichen Funktionsweisen eines WDVS bzw. VHF beschreibt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in alleiniger Verantwortung des Verarbeiters / Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten.